


曾於南部土地改良区からのお知らせ

問 耕地課 畑地かんがい係
☎099-476-1111(554)

6月末から7月4日にかけての梅雨前線豪雨の影響等により、輝北ダムから各ファームポンドに畑かん用水を送るための導水管が不安定な状況にあります。

被災①では道路の路肩が崩落し、不安定な状態となっており、被災②では導水管の破断が発生しており、今後も導水管の損傷による被害拡大が懸念されます。

8月から復旧工事に取り掛かっており、12月上旬の通常通水開始を目指して作業を進めておりますが、この間は十分な量の畑かん用水を確保することが困難な状態が続きますので、引き続き節水にご協力くださるようお願い申し上げます。

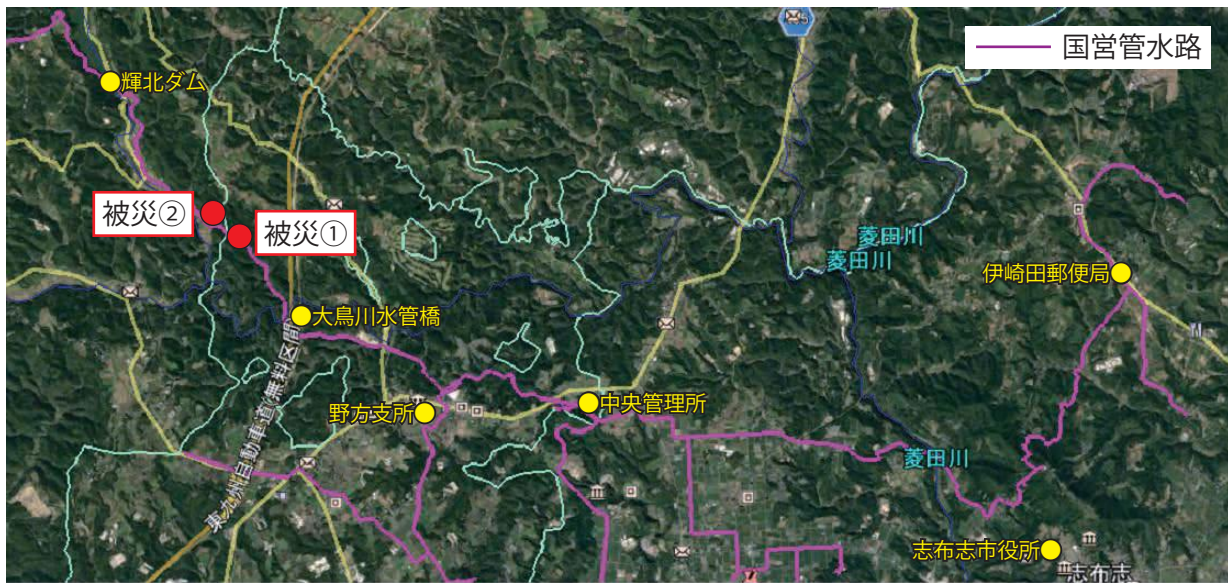

【被災① 野方導水路】



【鹿屋市輝北町平房地内】

発生日：7月4日
導水管が埋設されている道路の路肩が崩落し、導水管の損傷の恐れがある。現在通行不可

【被災② 野方導水路】



【鹿屋市輝北町平房地内】

発生日：8月25日
道路下に埋設されている、1,350mm径の導水管から漏水し、道路が流されて崩壊している。

【お問い合わせ先】 曾於南部土地改良区 ☎ 099-471-0171